

АНКЕТА

по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от 22.03.2022г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Полное юридическое наименование объекта: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №6»
- 1.2. Фактический адрес: 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Солнечная поляна 53
- 1.3. Телефон: (3852) 434827
- 1.4. Электронная почта: barnaul-internat6@22edu.ru
- 1.5. Размещение объекта *(нужное выбрать)*: Отдельно стоящее здание.
- 1.6. Этажность (на каком этаже находится): 2 этажа
- 1.7. Площадь: 6213.1 м²
- 1.8. Год постройки здания: 1996г.
- 1.9. Дата планового ремонта (текущего): 2022г.
- 1.10. Дата планового ремонта (капитального): 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.11. Основание для пользования объектом *(нужное выбрать)*: Оперативное управление.
- 1.12. Форма собственности *(нужное выбрать)*: Государственная.
- 1.13. Территориальная принадлежность *(нужное выбрать)*: Региональная.
- 1.14. Наименование вышестоящей организации: Министерство образования и науки Алтайского края
- 1.15 Адрес и телефон вышестоящей организации: г.Барнаул, Алтайский край, ул.Ползунова,36; 8(3852) 298600

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*нужное выбрать*): Дети.
- 2.2. Виды предоставляемых услуг: Образовательная деятельность
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (*нужное выбрать*): Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды, передвигающиеся на коляске
- 2.5 Форма оказания услуг (*нужное выбрать*): На объекте, с длительным пребыванием
- 2.5 Плановая мощность (количество обслуживаемых в день): 140
- 2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (*нужное выбрать*): Да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- 3.2 1 маршрут: автобус, автобус малой вместимости, трамвай до остановки «Энтузиаст»
- 3.3 2 маршрут: автобус, автобус малой вместимости до остановки «Кооператор»
- 3.4 3 маршрут: автобус, автобус малой вместимости до остановки «Детский сад»
- 3.5 Расстояние до объекта от остановки транспорта: м. 550
- 3.6 Время движения (пешком) до остановки, мин. 10
- 3.7 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нужное выбрать*): Да.
- 3.8 Наличие перекрестков (*нужное выбрать*) Со звуковой сигнализацией: Нет
- 3.9 Перепады высоты на пути (*описание*): Нет

АНКЕТА (основная часть)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина или наличие	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНОЙ УЗЕЛ					
(п.5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)					
Крыльцо или входная площадка					
	высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина×глубина	К	не менее 220×220 см	соответствует	п.5.1.12
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	есть	п.5.1.14,5.2.15
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	есть	п.5.1.16
	Навес	К, О	наличие	есть	п.5.1.12
Лестница наружная				есть	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	есть	п.5.1.16

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	п.5.1.16
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	п.5.1.16
	Поручни с двух сторон:	О	наличие	С одной стороны	п.5.1.14
	на высоте	О, С	90 см	70-90	п.5.1.14
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О, С	не менее 30 см	есть	п.5.1.14
Пандус наружный				есть	п.5.1.15
	Ширина марша	К	не менее 100 см	есть	п.5.1.15
	Уклон	К	Н/L - не более 1/12	есть	п.5.1.15
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	есть	п.5.1.15
	Разворотные площадки:	К			п.5.1.15
	внизу		не менее 150×150 см	есть	п.5.1.15

	промежуточная с поворотом направления движения		не менее 150×150 см	есть	п.5.1.15
	Поручни с двух сторон:				п.5.1.15
	на высоте	К	70 см	есть	п.5.1.15
	на высоте	О	90 см	есть	п.5.1.15
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	есть	п.5.1.16
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	есть	п.5.1.16
	Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	п.5.1.15
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина×ширина	К	не менее 220×180 см	есть	п.5.1.13
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):			нет	п.5.1.13
	ширина проема в свету	К	не менее 90 см	есть	п.5.1.13

	высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	3,0 см.	п.5.1.13
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА					
Коридоры/холлы					п.6.2.1
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К, О, С, Г	не менее 120 см	есть	п.6.2.1
	Разворотные площадки:	К, О, С, Г	не менее 150×150 см	есть	п.6.2.1
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г		есть	п.6.2.1
	для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	О	не менее 1 ед. на этаже	есть	п.6.2.1
	для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	не менее 1 ед. на этаже	есть	п.6.2.1
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	п.6.2.1
Лестница № 1					

Лестница	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	есть	п.6.2.8
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	есть	п.6.2.8
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	С одной стороны	п.6.2.8
	на высоте	О, С	90 см	есть	п.6.2.8
	на высоте		70 см	нет	п.6.2.8
	форма округлая		диаметр 4 см	есть	п.6.2.8
	горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	есть	п.6.2.8
Лифт пассажирский					
	Кабина:			нет	6.2.13
	габариты	К	не менее 140×110 см	нет	6.2.13
	ширина дверного проема	К	не менее 90 см	нет	6.2.13
	поручни	О	наличие	нет	6.2.13
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	6.2.13

	Знак доступности	К, С	наличие	нет	6.2.13
Пандус внутренний					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	есть	п.6.2.8
	Уклон	К	Н/L - не более 1/12	есть	п.6.2.8
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150×150 см	есть	п.6.2.8
	Поручни с двух сторон:	К, О	наличие	есть	п.6.2.8
	на высоте	К	70 см	есть	п.6.2.8
	на высоте	О	90 см	есть	п.6.2.8
	горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С	не менее 30 см	есть	п.6.2.8
Подъемник для инвалидов	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	п.6.2.8
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	п.6.2.8
3. ПОМЕЩЕНИЯ, МЕСТА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОСИ					
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких помещений</i>					
Столовая					
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	есть	п.7.4.3
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	есть	п.7.4.3

	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см	есть	п.7.4.3
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	80 см	есть	п.7.4.3
<i>Зона оказания услуг</i>					
Медицинские кабинеты				есть	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К, О	не менее 90 см	есть	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	К		есть	6.3.1.
	Место для сидения	О	наличие	есть	
	Крючки для костылей	О	наличие	нет	
Зал (актовй, спортивный)				есть	8.2.
	Доля мест для колясочников	К, О	не менее 2%	есть	8.2.3
	Ширина прохода к месту для колясочников	К, О	не менее 120 см	есть	8.2.3
	Наличие в помещении, предназначенном	С		нет	

	для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры				
4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
Санузел:					
	Знак доступности помещения	К, О, С	наличие	есть	6.5.1
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	есть	6.5.1
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С		нет	6.3.1
	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста	К, О, С, Г, У		есть	6.3.1

	охраны				
Раковина:					
	зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см	есть	6.5.1 6.5.1
	высота раковины	К	75-85 см	есть	6.5.1
	опорный поручень	О	наличие	есть	6.5.1
Кабины душевые:					
	количество кабин	К, О	не менее 1 ед.	есть	6.5.3
	ширина дверного проема	К	не менее 90 см	есть	6.5.3
	габариты (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 180×165 см	есть	6.5.3
	опорные поручни	К, О	наличие	есть	6.5.3
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см	есть	6.5.3
	крючки для костылей	О	наличие	нет	6.5.3
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	есть	6.5.4
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для	С	30 см	нет	6.3.4

	мужского туалета)				
5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
Визуальные средства информации о предоставлении услуги		С	наличие		6.3.
	Надписи:	С, Г	наличие	есть	6.3.1
	размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см	есть	6.3.1
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	есть	6.3.1
	освещенность	С	наличие	есть	6.3.1
Указатели, пиктограммы:		С	наличие	есть	6.3.1
	размещение на высоте	К, С	не более 160 см	есть	6.3.1
	высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	нет	6.3.1
	освещенность	С	наличие	норма	6.3.1
Тактильные средства информации о предоставлении услуги:		С	наличие	есть	6.3.1
	высота размещения	С	60-110 см	есть	6.3.1
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	есть	6.3.1
	на кнопках управления лифта	С	наличие	нет	6.3.1

	на поручнях лестниц	С	наличие	нет	6.3.1
	на кабинах санитарно- бытовых помещений	С	наличие	нет	6.3.1
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
Вход на территорию:			наличие		5.3.1
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	соответствует	5.3.1
Автостоянка для инвалидов			наличие	есть	5.3.2
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	соответствует	5.3.2
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	есть	5.3.2
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	есть	5.3.2
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				есть	5.3.2
	ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	5.3.1	5.3.2
	указатели направления движения	К, О, Г	наличие	нет	5.3.2
	декоративные	С	наличие	есть	5.3.4

	ограждение, выполняющее направляющую функцию				
	места отдыха: через 200 м	О	наличие	есть	
Открытая лестница:				есть	п.6.2.1
	поручни на высоте	О	90 см	есть	п.6.2.1
	рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	80 см	нет	п.6.2.1
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	п.6.2.1
Пандус:		К, О	наличие	есть	п.6.2.3
	высота подъема	К, О	0,8 м	есть	п.6.2.3
	уклон	К, О	Н/Л - не более 1/12	есть	п.6.2.3
	Поручни с двух сторон:			есть	п.6.2.3
	на высоте	К	70 см	есть	п.6.2.3
	на высоте	О	90 см	есть	п.6.2.3

Выводы:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на входной группе:** 1. Обустроить рельефные (тактильные) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина 80 см.);
 2. нанести контрастную окраску первой и последней ступеней
- на путях передвижения:** Обустроить указатели направления движения
- в зоне оказания услуги:** Установить крючки для трости, костылей
- в санитарных помещениях:** 1. Обустроить тактильные направляющие полосы к кабинке, писсуару (для мужских туалетов) осязаемые ногой или тростью; установить крючки для трости, костылей
- по средствам информации:** Обустроить тактильные средства информации о предоставлении услуги на кабинах санитарно-бытовых помещений, на поручнях лестниц и пандусов
- на территории объекта:** Обустроить указатели направления движения от стоянки и от входа на территорию

Председатель комиссии по проведению
 обследования и паспортизации объекта
 и предоставляемых на нем услуг:

Директор


Председатель попечительского совета,

руководитель клуба «Патриот»

Главный бухгалтер

Заместитель директора по УМР

Заместитель директора по АХР

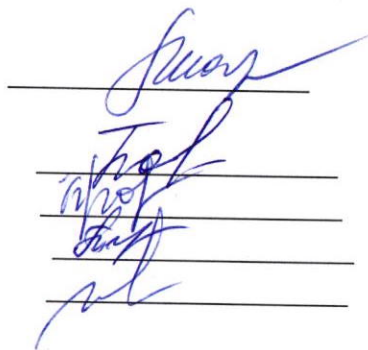

Шарапова Е.В.

Подпальный А.А.

Красикова И.И.

Шейкина Т.Л.

Глухова С.А.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:
К - инвалиды на коляске, **О** - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, **С** - люди с инвалидностью по зрению, **Г** - люди с инвалидностью по слуху, **У** – люди с особенностями психического развития.
2. Объекты, обязательные для доступности инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе "норматив".
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать